



# PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ skala 1:500/100



onowe

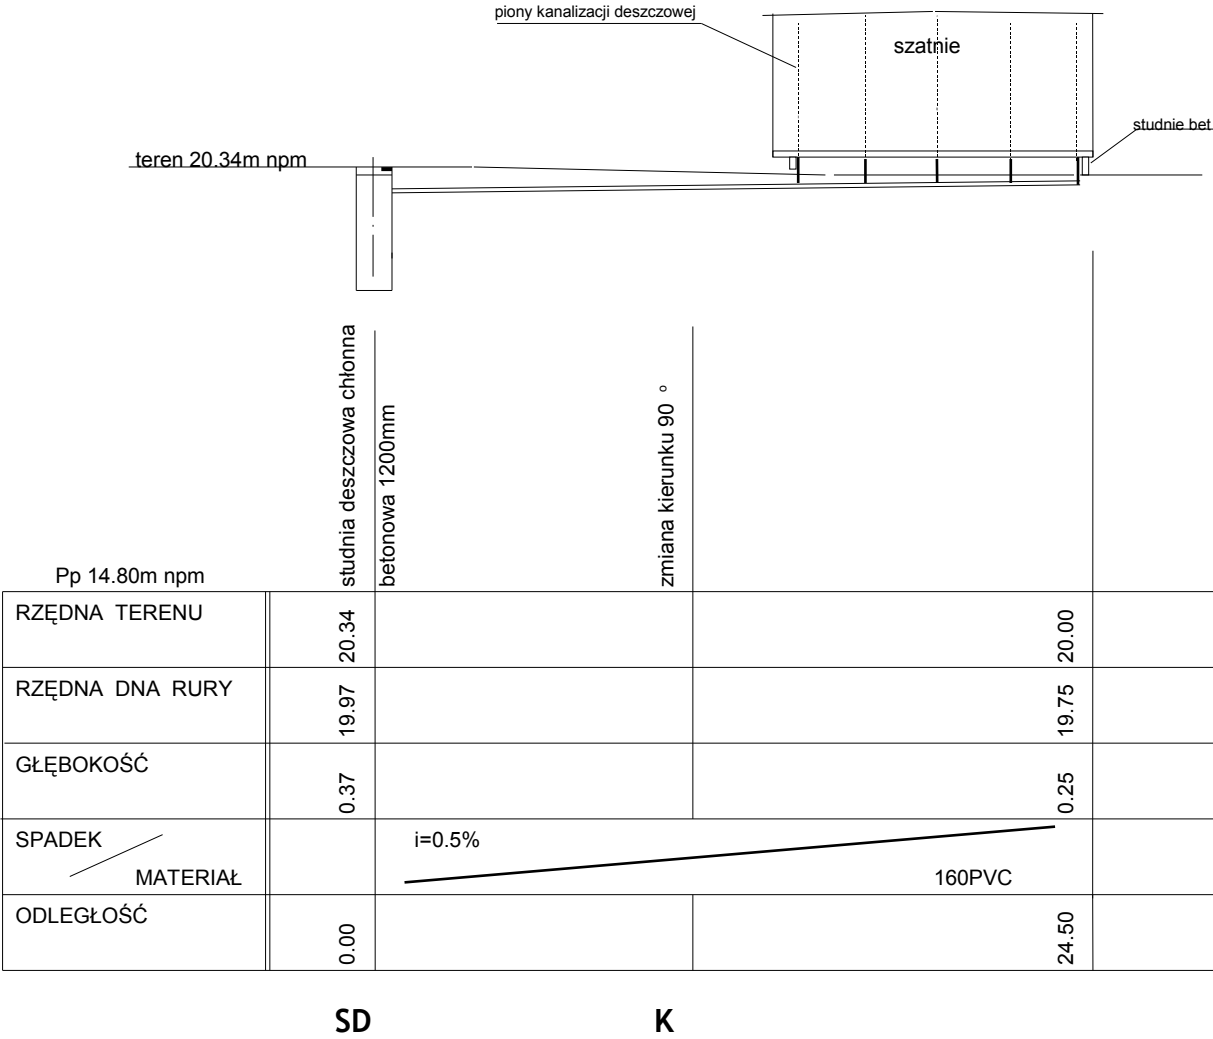


# PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ skala 1:500/100

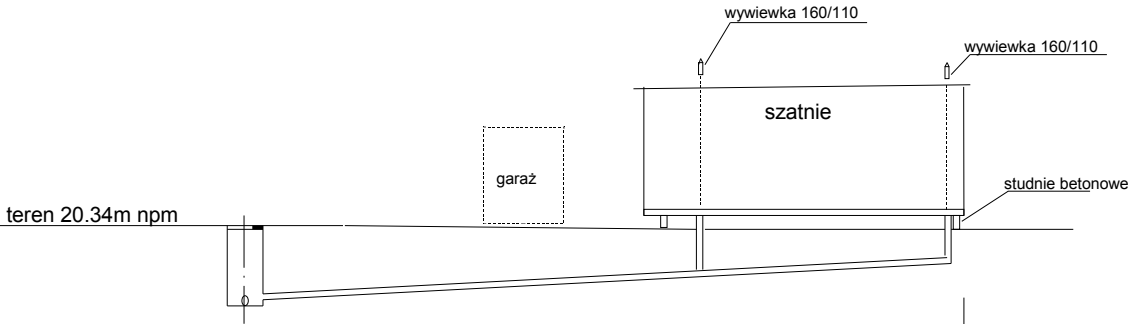

|                    |                  |                      |                       |       |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Pp 14.80m npm      | ist.kanal 150kam | zmiana kierunku 30 ° | odprowadzenie ścieków |       |
| RZĘDNA TERENU      | 20.34            | 20.25                | 20.15                 | 20.00 |
| RZĘDNA DNA RURY    | 19.04            | 19.24                | 19.41                 | 19.61 |
| GŁĘBOKOŚĆ          | 1.30             | 1.01                 | 0.74                  | 0.39  |
| SPADEK<br>MATERIAŁ | i=1.5%<br>160PVC |                      |                       |       |
| ODLEGŁOŚĆ          | 0.00             | 13.00                | 24.00                 | 37.00 |
|                    | S ist.           | Ł                    | T                     | K     |





PROFIL WODOCIĄGU  
skala 1:500/100

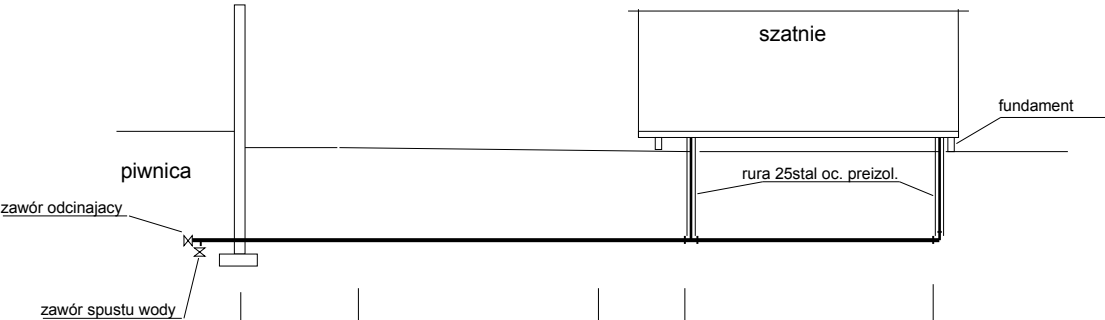

|                    |                     |                      |                      |                 |                  |
|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Pp 14.80m npm      | piwnica ist.budynku | zmiana kierunku 90 ° | zmiana kierunku 90 ° | trójnik PE/stal | kolano PE/stal   |
| RZĘDNA TERENU      | 20.30               | 20.25                | 20.10                | 20.10           | 20.00            |
| RZĘDNA DNA RURY    | 18.80               | 18.75                | 18.60                | 18.60           | 18.50            |
| GŁĘBOKOŚĆ          | 1.50                | 1.50                 | 1.50                 | 1.50            | 1.50             |
| SPADEK<br>MATERIAŁ |                     | i=0.0%<br>Dz32PE     |                      |                 | i=0.0%<br>Dz25PE |
| ODLEGŁOŚĆ          | 0.00                | 7.00                 | 22.00                | 28.50           | 40.50            |

W                      K                      K                      T                      K

## ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

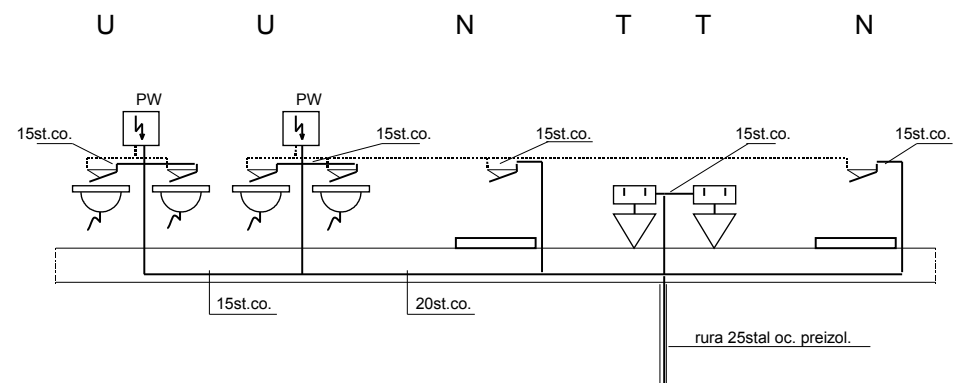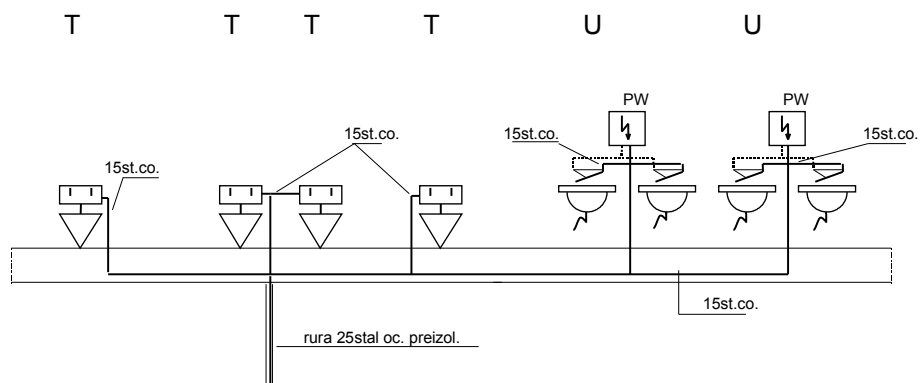

## ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

