



ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
SEGMENT D

Rodzaj wyrobu Oznaczenie		Okno O10/0				
		Okno O9/0	Okno O11/0	Okno O12/0	Okno O13/0	
Schemat						
Wym. [cm]	Światło otworu	S ₀	175	100	60	175
	H ₀		295	45	140	85
	Płwnica		-	-	-	-
	Parter		7	3	1	1
	I Piętro		-	-	-	-
	II Piętro		-	-	-	-
Ilość szt. na kond.	III Piętro		-	-	-	-
	Poddasze/Dach		-	-	-	-
Razem		7	15	3	1	1
	Uwagi	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV	Istniejące okna z profili stalowych podlegające wymianie na nowe z PCV
Rodzaj wyrobu		Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi	Drzwi
Oznaczenie	Dz9/0	Dz10/0	Dz11/0	Dz12/0	Dz13/0	
Schemat						
Wym. [cm]	Światło otworu	S ₀	110	170	170	90
	H ₀		210	220/365	215/370	215
	Płwnica		-	-	-	-
	Parter		1	1	1	1
	I Piętro		-	-	-	-
	II Piętro		-	-	-	-
Ilość szt. na kond.	III Piętro		-	-	-	-
	IV Piętro		-	-	-	-
Razem		1	1	1	1	1
Uwagi	Istniejące drzwi stalowe podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, jednoskrzydłowe lewostronne	Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe prawostronne, częściowo przeszkłone	Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe, częściowo przeszkłone	Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe, częściowo przeszkłone	Istniejące drzwi z profili stalowych z wypełnieniem drewnianym, podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe, częściowo przeszkłone	Istniejące drzwi drewniane podlegające wymianie na nowe z ciepłego aluminium, dwuskrzydłowe, częściowo przeszkłone

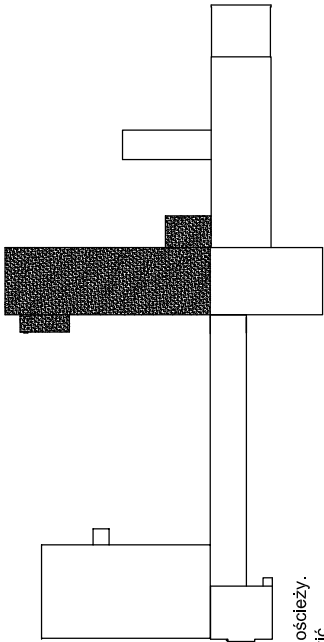

Uwaga:
Wymiary stolarki okiennej podano w świetle ościeży.
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wymiary otworów.
Stolarka okienna indywidualna PCV kolor biały,
szklenie zestawami przy zastosowaniu szyb
zespólnych jednokomorowych wypełnionych
argonem o wymiarach grubości 4 / 16 / 4.

Uwaga:
Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle ościeży.
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić
wymiary otworów.
Stolarka drzwiowa indywidualna z ciepłego
aluminium.



• sklenie w drzwiach szybą bezpieczną

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławska 22-400 Ostrowiec Szw. tel.fax. (041) 265 24 64			Numer rys.: 4D	Branża: Architektura	Skala:
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Investor:	Adres:
Projektował:	mgr inż.arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Powiat Łębarski ul. Czolgostów 5 84-300 Łębork	Powiatowe Centrum Edukacyjne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Armii Wojska Polskiego 31 Łębork
Opracował:	mgr inż. Jarosław Religa	----		Data opracowania projektu : lipiec 2009	
Opracował:	----	----		Rodzaj projektu: <u>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</u> <u>TERMODERNIZACJI</u>	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Temat: Zestawienie Stolarki Zewnętrznej segment D	